



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HYDROTECHNICZNYCH

"RUSIECKI"

70-010 Szczecin, ul. Szczawiowa 69a

tel./fax (091) 46-24-875, (091) 431-90-40, E-mail: biuro@puh-rusiecki.home.pl


Szczecin, 03.04.2014r.

URZĄD GMINY

w Złejwsi Wielkiej

ul. Handlowa 7

87-134 Zławieś Wielka

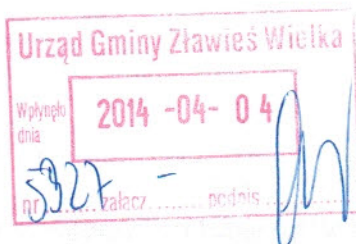

RMP

Dotyczy: zaproszenia do udziału w dialogu technicznym

Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Szczawiowej 69a potwierdza swój udział w dialogu technologicznym dnia 9.04.2014r. O godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7.

Poniżej przedstawiamy uwagi do dokumentacji :

projekt budowlany i hydrotechniczny :

- brak zaprojektowanego kompensatora na wyjściu z szybu rurowego lub na połączeniu szybu rurowego z przepustnicą,
- brak automatycznej lub mechanicznej czyszczarki do krat na wlocie oraz toru jezdnego dla tej czyszczarki oraz dostosowania kraty do wymogów czyszczarki,
- brak zaprojektowanych wnek szandorowych przed kratami,
- krata powinna być zaprojektowana o rozstawie 50 lub 60 mm,
- brak wrysowanej rury osłonowej pod drogą krajową nr 80,

~~DYREKTOR~~

Adam Jaremi Rusiecki



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HYDROTECHNICZNYCH

"RUSIECKI"

70-010 Szczecin, ul. Szczawiowa 69a

tel./fax (091) 46-24-875, (091) 431-90-40, E-mail: biuro@puh-rusiecki.home.pl

- brak na rysunkach zabezpieczenia przed napływającym rumoszem,
- brak dokumentacji geologicznej,
- brak krzywych pracy pomp

projekt elektryczny:

- prosimy o podanie odległości kabla od Rg do skrzynek pośredniczących,
- czy istnieją kompletne schematy sterowania
- czy jest określony typ sterownika PLC i panela operatorskiego czy istnieje dowolność

Z poważaniem

Adam Jaremi Rusiecki

DYREKTOR

Adam Jaremi Rusiecki

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG HYDROTECHNICZNYCH
a[®] RUSIECKI ©
tel./fax 91/462-48-75, 91/462-42-35
70-010 Szczecin, ul. Szczawiowa 69A
NIP 851-020-91-28, Regon 811005780